
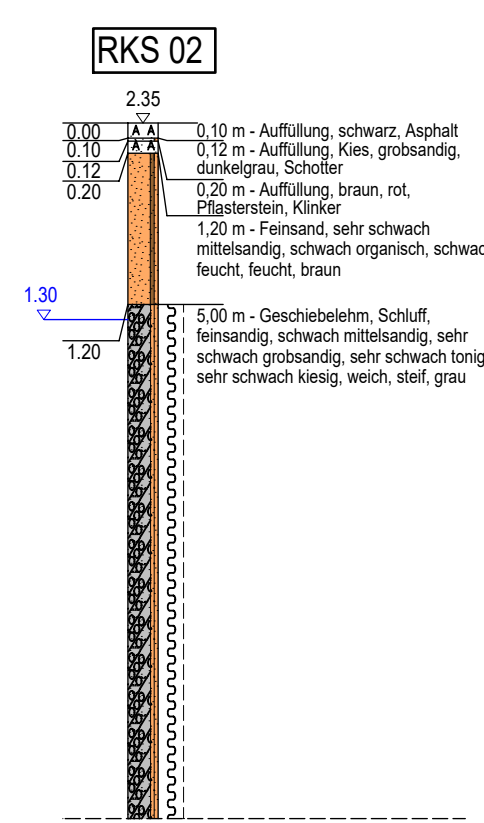


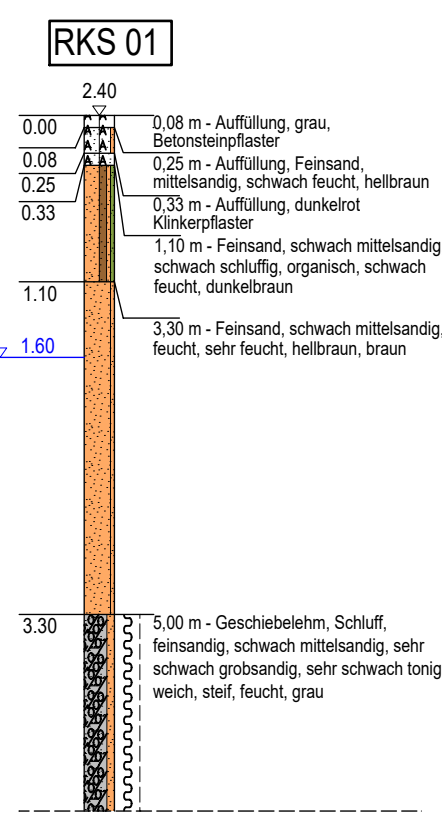

6.20

17° 1.39° 19 2.00 1.95 49

Pflaster grau Fahrbahn Asphalt

Grenze Rasenband HB Grenze

2.78° 2.78.77 2.80 2.77

F ● G ●

ekF ● W

ekF

2.5 cm Asphaltdeckschicht

Verwertungsklasse C, Ausbaustoffe mit Teer/ Pech- typischen Anteilen

12 cm Asphalttragsschicht


Verwertungsklasse A, Ausbaustoffe Asphalt

Schotteraufüllung

8 cm Klinkerpfaster

Feinsandauffüllung

Z2

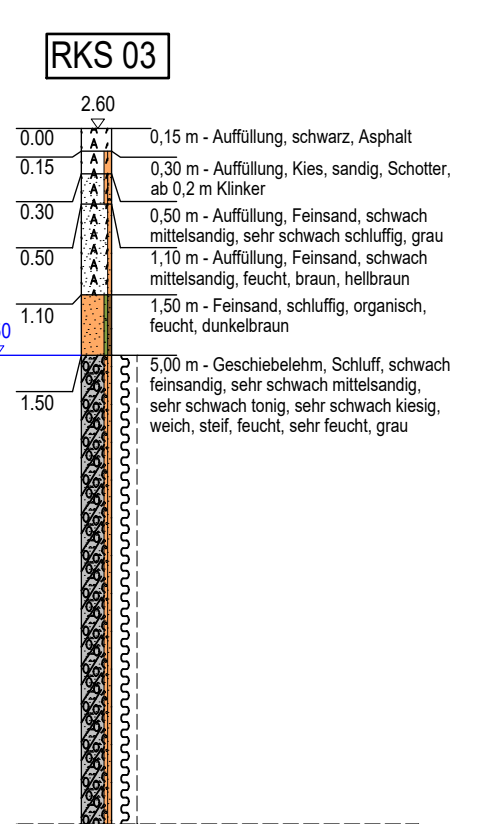

ÜBERARBEITUNG GEM. PLANUNGSBESPRECHUNG VOM 13.01.2023	31.01.2023	Pl / Gth	A
ÄNDERUNGEN	DATUM	NAME	INDEX
URHEBERRECHTE AN ALLEN UNTERLAGEN BLEIBEN DEM PLANVERFASSER. Vervielfältigungen und Kopien (auch Teilweise), sowie Zugänglichmachung oder Überlassung an Dritte bedürfen der besonderen Genehmigung.			

3.01⁵ 25 1.60 3.10 1.87 15

Gehweg Fahrbahn Beet

32 Rinn

Grenze Grenze

Kunststoffpoller, grau mit Halbkugelskopf h=1,20m mit 2 Reflektorbändern

vorh. Pfiler angleichen

Tiefbord 10/30/100 cm Betonrckensttze C 20/25

RWB DN 400 B. wird entfernt

RWB DN 400 B.

1.80

SWK DN 200 STZ.

Ausbau der organische gem. Gutachten

Betonrckensttze C 20/25 Betonhochbord 15/30/100 cm


Aufbau nach RSIO 12, Tafel 3, Belastungsklasse 1.0, Zeile 3

8 cm Betonsteinpflaster rot-schwarz-mauviert 20/10.5/8 cm 4 cm Pflasterbettung 30 cm Schottertraggschicht 0/32 mm, E_v=150 MPa 38 cm Schicht aus frostunempfindlichem Material 80 cm Gesamtaufbau

2-Stein-Rinne 16/16/14 cm 20 cm Unterbeton C 20/25 Betonhochbord 15/30/100 cm Betonrckensttze C 20/25

Aufbau nach RSIO 12, Tafel 3, Belastungsklasse 1.0, Zeile 3

8 cm Betonsteinpflaster rot, 20/10.5/8 cm 4 cm Pflasterbettung 30 cm Schottertraggschicht 0/32 mm, E_v=150 MPa 38 cm Schicht aus frostunempfindlichem Material 80 cm Gesamtaufbau

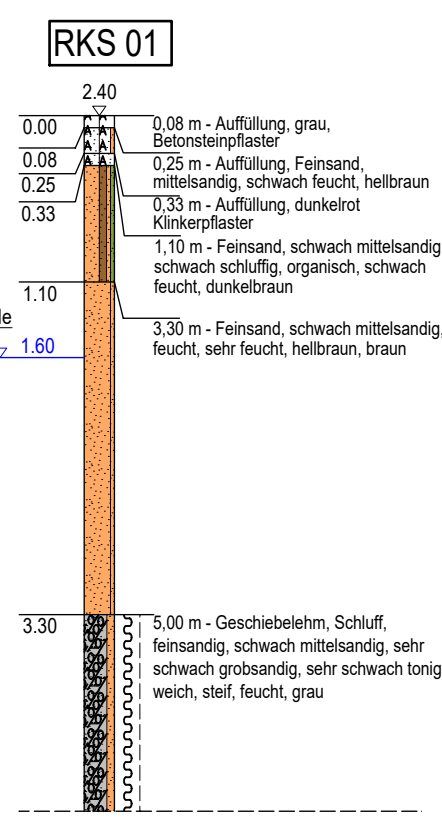

**Berechnungsfall PKW - PKW,
Begegnung mit eingeschränkten Bewegungsspielräumen**

8.45
8.7
2.27
1.60
4.10
48
1.85

Gehweg
Fahrbahn
Rinne
32

Haus Nr. 6
Grenze
Metallzaun
Haus Nr. 5
Grenze
~ 2.40

IM 2.5%
IM 2.5%

RWK DN 600 B.
(2021)
2-Stein-Rinne 16/16/14 cm
20 cm Unterbeton C 20/25

SWK DN 200 STZ.

Betonrückenstütze C 20/25
Tiefbord 10/30/100 cm



Aufbau nach RSO 12, Tafel 6,
Zeile 1, Pflasterdecke

- 8 cm Betonsteinpflaster rot-schwarz-nuanciert,
- 20/10, 5.6 cm
- 4 cm Pflasterbettung
- 15 cm Schottertraggschicht Ø 32 mm, E_v = 80 MPa
- 38 cm Schicht aus frostunempfindlichem Material

vorh. Pflaster angleichen
ØHKF
Ausbau der organischen Feinsande gem. Gutachten
Betonrückenstütze C 20/25
Tiefbord 10/30/100 cm

Aufbau nach RSO 12, Tafel 3,
Belastungskategorie 1.0, Zeile 3

- 8 cm Betonsteinpflaster rot, 20/10 5.6 cm
- 4 cm Pflasterbettung
- 30 cm Schottertraggschicht Ø 32 mm, E_v = 150 MPa
- 38 cm Schicht aus frostunempfindlichem Material

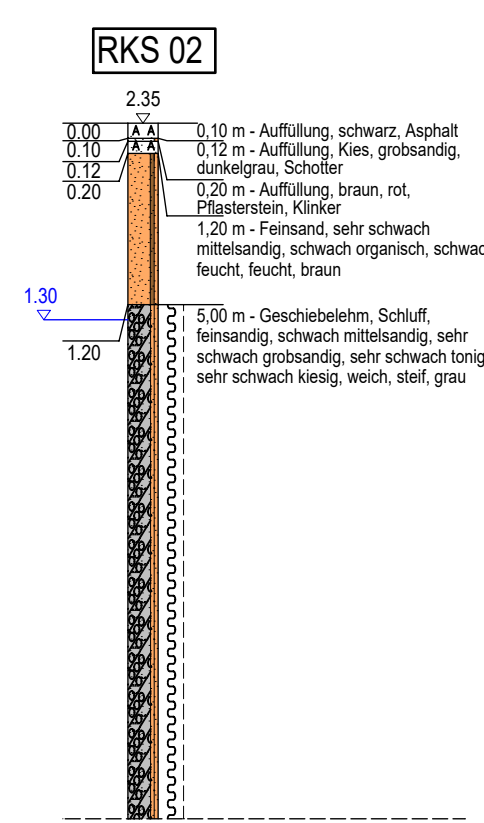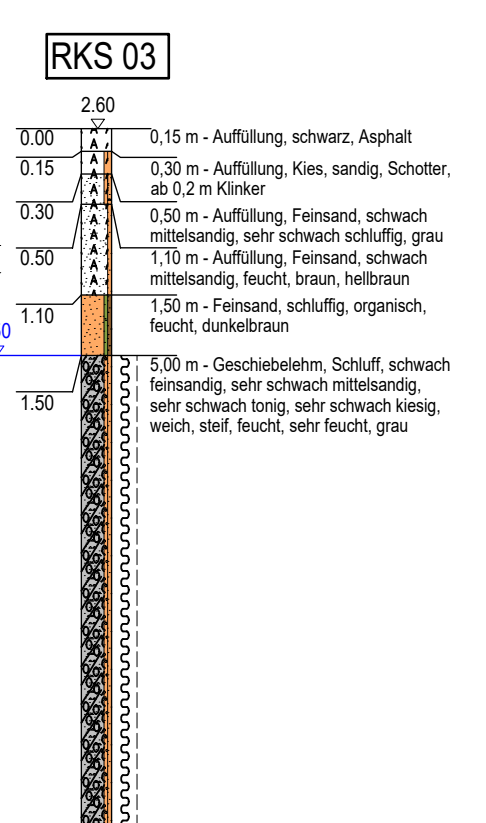[illegible]

BAUVORHABEN

SANIERUNG GRÜNE STRASSE

BAUHERR / AUFTRAGGEBER

GEMEINDE APEN

PLANINHALT	MASSSTAB
------------	----------

REGELQUERSCHNITTE 1:50
BESTAND UND PLANUNG

PROJEKT-NR.	PROJEKTLTG.	BEARBEITUNG	GEPRÜFT	PLANSTAND	BLATT	ANL.-NR.
11842	BLECKMANN	PI / GTh		ENTWURF		

PLANBEZEICHNUNG	DATUM	INDEX	INDEX-DATUM
11842_TBA_3_PL_RQ_0601_A	21.11.2022	A	31.01.2023

PLANVERFASSER